


PRZEKRÓJ WYKOPU POD UŁOŻENIE KANALIZACJI

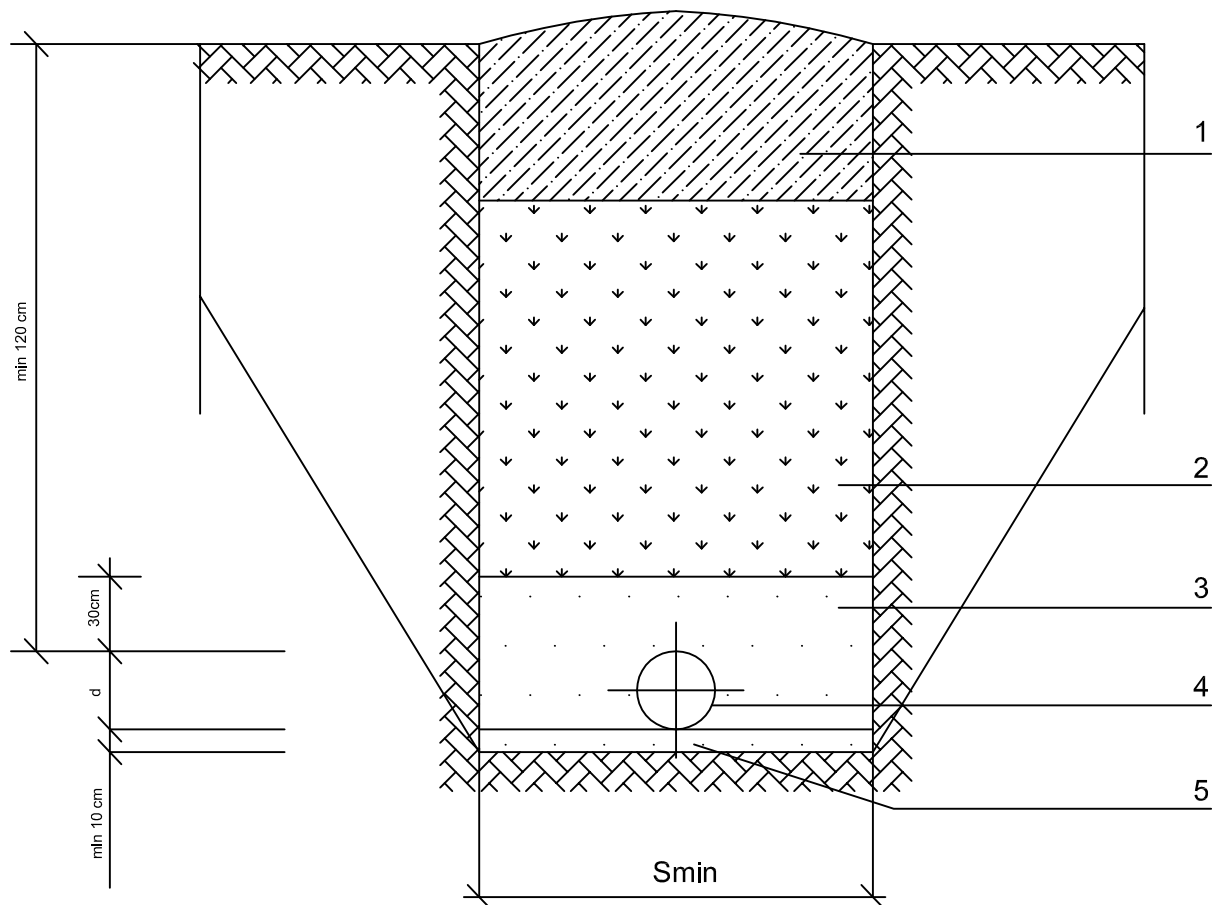

1. Warstwa ziemi. $S_{min} = d + 25 \text{ cm}$
2. Zasyпка gruntem rodzimym lub piaskiem.
3. Ochronna warstwa piasku - nasypka grubości min.30cm.
4. Projektowana kanalizacja deszczowa.
5. Warstwa wyrównawcza z piasku - podsypka gr.min.10cm.

Uwaga:

W miejscu wykonywania ewentualnych połączeń w wykopie należy: poszerzyć do min.60cm + d przewodu.

		M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Białystok tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@o2.pl	
Stadium :	Nazwa rysunku: <i>przekrój wykopu</i>	Rysunek nr: B	
P.W.	Objekt: <i>Rozbudowa ulicy Złotej w Augustowie wraz z budową kanalizacji deszczowej.</i>	Data : 10.04.2015	
Skala :	-----		
BRANŻA SANITARNA			
Projektant:		Współpraca	
Imię i nazwisko nr upr.:	Podpis:	Imię i nazwisko nr upr.:	Podpis:
mgr inż. Agata Fiedoruk Walko PDL/0049/PWOS/12		inż. Mariusz Walko	